



Jelmagyarázat:

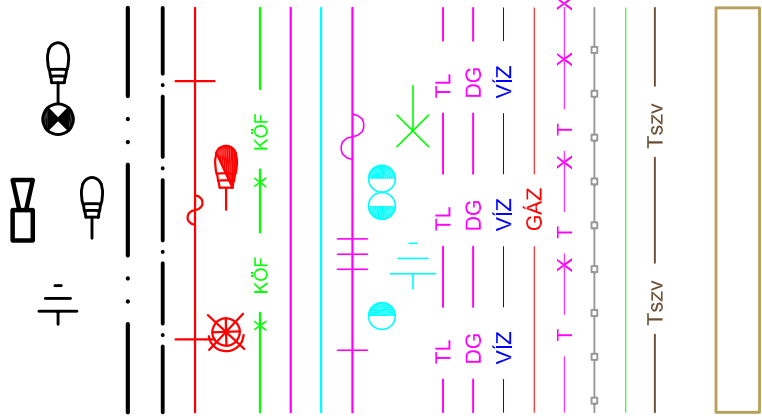

OCSD doboz felépítése:

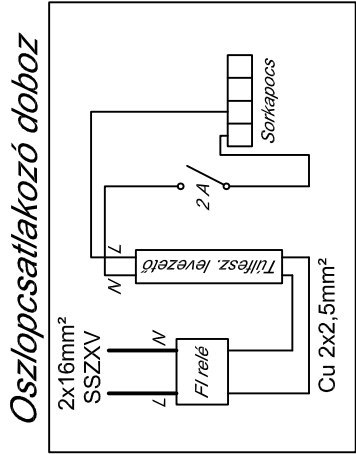

ÖSSZESÍTEK:

Építendő TFR rendszer:
 Igénybe vett oszlopok db száma:
 Igénybe vett kandeláberek db száma:

E.ON tulajdon:
B. NFA2X 4x16 mm2 KZV légvezeték
B. F10+eG fa oszlop
B. lámpatest
49 fű
2 db
1 db

Önkormányzat tulajdon:	137/186 fm
É. 4x25 mm2 NAYY tévill.	221/240 fm
É. 3x6 mm2 NYU	8 db
É. SAL-4/B60 4m kandeláber	8 db
É. MACAO HH 40W és 4000K LED lámpatest	2db
É. HRA S30 LED lámpatest	

Megjegyzés:

- A nyomonlajozók csak a mellékelt műszaki leírásra és jegyzőkönyvre együtt támaszkodhatnak. Az igénybe vett terület a munka befejezése után helyre kell állítani. A kiegészítő tervezői nyilatkozatban felsorolt vonatkozó szabványok, műszaki követelmények, szabványok, előírások figyelembevételével készült, melyet a kivitelezés során be kell tartani.

[illegible]