

Nyílászáró konszignáció


Jel: D01

PROJEKT: Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítési tervdokumentációja (7960 Sellye, Dózsa György u. 1., Hrsz: 70/4)

TERVEZŐ(K): Varga Zoltán okl. építészmérnök MÉK 02-0726.

1	MEGNEVEZÉS	Bejárati kétszárnyú, szimmetrikus, kifelé nyíló hőszigetelt teleajtó, felül fixablakkal
2	MÉRET	1540/2870 mm (névleges méret)
3	DARABSZÁM	Jobb: Bal: Kétszárnyú: Összesen: - - 1 db 1 db
4	TÍPUS, GYÁRTMÁNY	Egyedi faajtó
5	FAL VTG, SZERKEZET	52 cm kisméretű téglá, 15 cm közetgyapot hőszigetelés
6	TOK SZERKEZETE	vetemedésmentes, rétegragasztott, csomómentes, hosszoldott, 78 mm vastag lucfenyő fa profil
7	TOK FELÜLETKÉPZÉSE	UV álló, négyrétegű vizesbázisú felületkezelés, barna színben
8	AJTÓLAP TÍPUSA	vetemedésmentes, rétegragasztott, csomómentes, hosszoldott, 78 mm vastag lucfenyő fa profil
9	AJTÓLAP FELÜLETKÉPZÉSE	UV álló, négyrétegű vizesbázisú felületkezelés, barna színben
10	ÜVEGEZÉS	A teli ajtólapon üvegezés nem készül, de hőszigetelt legyen, ill. felül 3 réteg hőszigetelő üvegezésű fixablak, $U_{g\ min.}=0,70\ W/m^2K$
11	VASALAT	Roto vasalat, többponton záródó, a pántok leemelése ellen védettek legyenek.
12	KILINCS	Rozsdamentes, visszahajtott, beakadás és lecsúszásmentes kialakítású legyen. Az akadálymentes kilincs magassága 105 cm.
13	RÖGZÍTÉS	A nyílászáró a bontott nyílászáró helyére kerül beépítésre 4 oldalon, a sarkoktól max. 15 cm-re rögzítve, majd a távot elosztva max. 50 cm-ként.
14	KÜSZÖB	Max. 2 cm magas, alumínium.
15	TÖMÍTÉS	Körbefutó háromszoros tömítés.
16	KIEGÉSZÍTŐK	Fúrásbiztos króm zárbetéttel
	MEGJEGYZÉS	Méreték és darabszám a helyszínen ellenőrizendő! Gyártás megkezdése csak a helyszíni felmérés után!
		A bontás után a szabad nyílásméretet feltétlen ellenőrizni kell, szükség szerint szélesebb tokokkal készüljön a nyílászáró.
		A homlokzati káva hőszigetelés 3 cm XPS hőszigeteléssel készüljön.
		A beépített faajtó egésze max. $U_w=1,45\ W/m^2K$ hőátbocsátási értékkel rendelkezzen.

Ábra: M=1:50

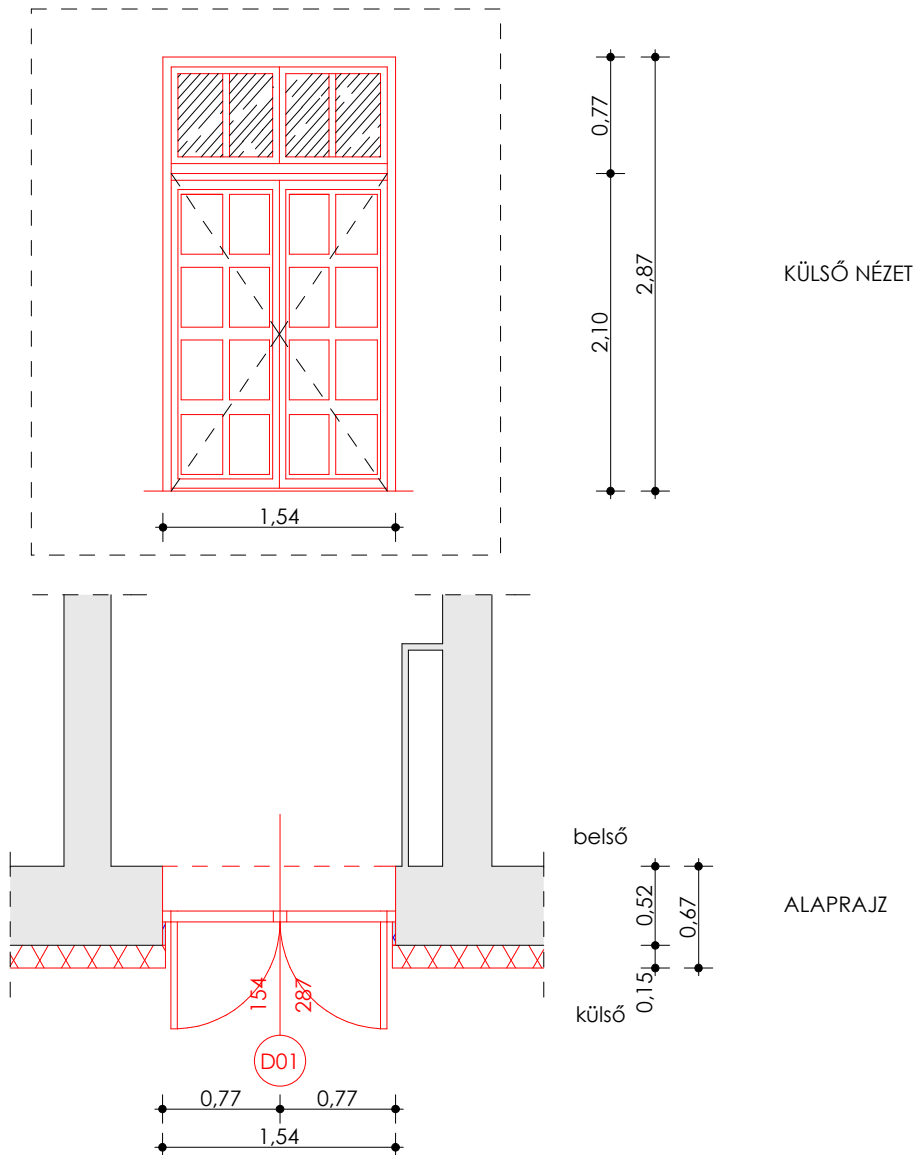


Nyílászáró konszignáció

Jel: D02


PROJEKT:	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítési tervdokumentációja	(7960 Sellye, Dózsa György u. 1., Hrsz: 70/4)
TERVEZŐ(K):	Varga Zoltán	okl. építészmérnök MÉK 02-0726.

1	MEGNEVEZÉS	Bejárati kétszárnyú, aszimmetrikus, akadálymentes, kifelé nyíló hőszigetelt teleajtó, felül fixablakkal
2	MÉRET	1520/2900 mm (névleges méret)
3	DARABSZÁM	Jobb: Bal: Kétszárnyú: Összesen: - - 1 db 1 db
4	TÍPUS, GYÁRTMÁNY	Egyedi faajtó
5	FAL VTG, SZERKEZET	29 cm kisméretű téglá, 15 cm kőzetgyapot hőszigetelés
6	TOK SZERKEZETE	vetemedésmentes, rétegragasztott, csomómentes, hosszoldott, 78 mm vastag lucfenyő fa profil
7	TOK FELÜLETKÉPZÉSE	UV álló, négyrétegű vizesbázisú felületkezelés, barna színben
8	AJTÓLAP TÍPUSA	vetemedésmentes, rétegragasztott, csomómentes, hosszoldott, 78 mm vastag lucfenyő fa profil
9	AJTÓLAP FELÜLETKÉPZÉSE	UV álló, négyrétegű vizesbázisú felületkezelés, barna színben
10	ÜVEGEZÉS	A teli ajtólapon üvegezés nem készül, de hőszigetelt legyen, ill. felül 3 réteg hőszigetelő üvegezésű fixablak, $U_{g\ min.}=0,70\ W/m^2K$
11	VASALAT	Roto vasalat, többponton záródó, a pántok leemelése ellen védettek legyenek.
12	KILINCS	Rozsdamentes, visszahajtott, beakadás és lecsúszásmentes kialakítású legyen. Az akadálymentes kilincs magassága 105 cm.
13	RÖGZÍTÉS	A nyílászáró a bontott nyílászáró helyére kerül beépítésre 4 oldalon, a sarkoktól max. 15 cm-re rögzítve, majd a távot elosztva max. 50 cm-ként.
14	KÜSZÖB	Max. 2 cm magas, alumínium.
15	TÖMÍTÉS	Körbefutó háromszoros tömítés.
16	KIEGÉSZÍTŐK	Fúrásbiztos króm zárbetéttel
	MEGJEGYZÉS	Méreték és darabszám a helyszínen ellenőrizendő! Gyártás megkezdése csak a helyszíni felmérés után!
		A bontás után a szabad nyílásméretet feltétlen ellenőrizni kell, szükség szerint szélesebb tokokkal készüljön a nyílászáró.
		A homlokzati káva hőszigetelés 3 cm XPS hőszigeteléssel készüljön. Az ajtószárny lábazati része min. 30 cm magas legyen és lábazati védőlemezzel készüljön, illetve a belső oldalon fix ajtó behúzó kar is legyen. Az ajtó szabad belmérete egy nyílászárny nyitása esetén is legalább 90 cm legyen. Az ajtó 90 fokban automatikusan rögzülő lehessen, valamint csukás sorrend szabályozóval készüljön pl. GEZE TS 5000. A beépített faajtó egésze max. $U_w=1,45\ W/m^2K$ hőátbocsátási értékkel rendelkezzen.

Ábra: M=1:50

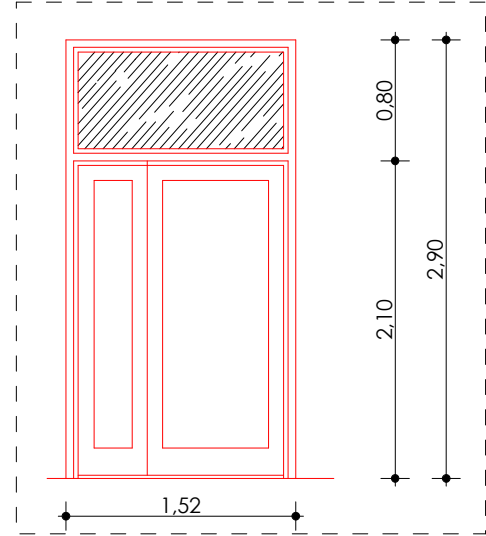

Belső nézet

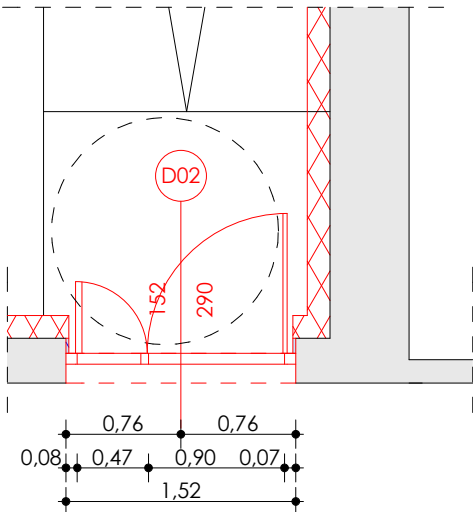

külső

ALAPRAJZ


belső

Nyílászáró konszignáció


Jel: D03

PROJEKT:	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítési tervdokumentációja	(7960 Sellye, Dózsa György u. 1., Hrsz: 70/4)
TERVEZŐ(K):	Varga Zoltán	okl. építészmérnök MÉK 02-0726.
1	MEGNEVEZÉS	Bejárati egyszárnyú, kifelé nyíló hőszigetelt teleajtó
2	MÉRET	1000/2050 mm (névleges méret)
3	DARABSZÁM	Jobb: Bal: Kétszárnyú: Összesen:
		1 db 1 db - 2 db
4	TÍPUS, GYÁRTMÁNY	Egyedi faajtó
5	FAL VTG, SZERKEZET	41 cm kisméretű téglá, 8 cm fenolhab hőszigetelés
6	TOK SZERKEZETE	vetemedésmentes, rétegragasztott, csomómentes, hosszoldott, 78 mm vastag lucfenyő fa profil
7	TOK FELÜLETKÉPZÉSE	UV álló, négyrétegű vizesbázisú felületkezelés, barna színben
8	AJTÓLAP TÍPUSA	vetemedésmentes, rétegragasztott, csomómentes, hosszoldott, 78 mm vastag lucfenyő fa profil
9	AJTÓLAP FELÜLETKÉPZÉSE	UV álló, négyrétegű vizesbázisú felületkezelés, barna színben
10	ÜVEGEZÉS	A teli ajtólapon üvegezés nem készül, de hőszigetelt legyen
11	VASALAT	Roto vasalat, többponton záródó, a pántok leemelése ellen védettek legyenek.
12	KILINCS	Rozsdamentes, visszahajtott, beakadás és lecsúszásmentes kialakítású legyen. Az akadálymentes kilincs magassága 105 cm.
13	RÖGZÍTÉS	A nyílászáró a bontott nyílászáró helyére kerül beépítésre 4 oldalon, a sarkoktól max. 15 cm-re rögzítve, majd a távot elosztva max. 50 cm-ként.
14	KÜSZÖB	Max. 2 cm magas, alumínium.
15	TÖMÍTÉS	Körbefutó háromszoros tömítés.
16	KIEGÉSZÍTŐK	Fúrásbiztos króm zárbetéttel
	MEGJEGYZÉS	Méretek és darabszám a helyszínen ellenőrizendők! Gyártás megkezdése csak a helyszíni felmérés után!
		A bontás után a szabad nyílásméretet feltétlen ellenőrizni kell, szükség szerint szélesebb tokokkal készüljön a nyílászáró.
		A homlokzati káva hőszigetelés 3 cm XPS hőszigeteléssel készüljön.
		A beépített faajtó egésze max. $U_w=1,45$ W/m ² K hőátbocsátási értékkel rendelkezzen.

Ábra: M=1:50

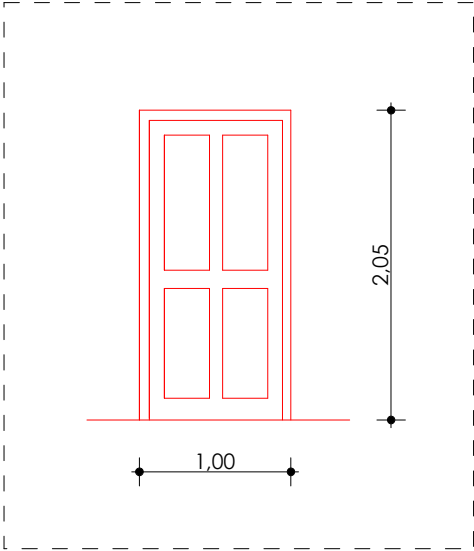

KÜLSŐ NÉZET

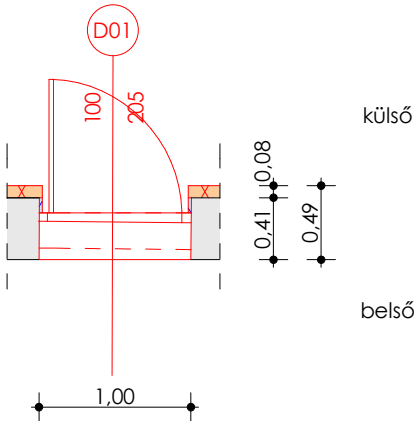

ALAPRAJZ