

Munkaárok

Burkolatszint (zöld)

Kétoldali hézagos dúcolás
méretezett!


Jelölő szalag

Kiváltandó gázvezeték
Dk 32 KPE PE 100 SDR
Dk 50 KPE védőcsőben
Kömentes anyag visszatöltés
trg=85% + 20 cm homokágy


Ø110 KG-PVC SN 8 visszafolyó:55 fm
Ø90 KPE PE 100 SDR 17 vályú látvány:93 fm
Ø50 KPE PE 100 SDR 17szőkőkút látvány:55 fm
Ø50 KPE PE 100 SDR elektromos védőcső:55 fm
Ø32 KPE PE 100 SDR vízbetáp:50 fm

Munkaárok kialakítás

Hegesztési fejtöredő kialakítás

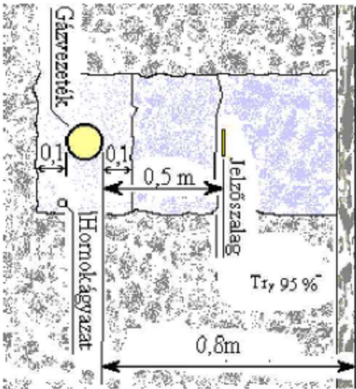

DN	Munkaárok szélesség	Munkaárok mélység B (m)		Hegesztési Feljuttat (tks)
	A (m)	Belterület	Költségtérlet	
25	0,6	1,0	1,4	1,5x1,2
32	0,6	1,0	1,4	1,5x1,2
40	0,6	1,0	1,4	1,5x1,2
50	0,6	1,0	1,4	1,5x1,2
65	0,6	1,0	1,5	1,5x1,3
80	0,6	1,0	1,5	1,5x1,3
100	0,6	1,1	1,5	1,5x1,3
150	0,6	1,1	1,5	1,5x1,3
200	0,6	1,1	1,8	1,5x1,5
250	0,8	1,2	1,8	1,5x1,5
300	0,8	1,3	1,8	1,5x1,5

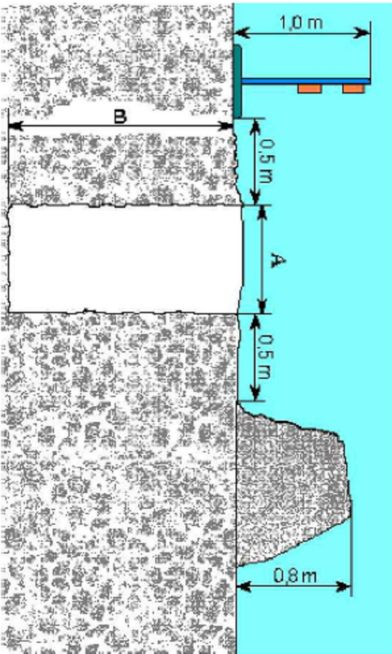

Védőtávolság belterületen
közművektől:

Vízvezeték méretezése	Légtérrel való védőtávolság (m)	
	publikus szennyvíz	berendezési
Vízvezeték	0,2	(0,2)
Szennyvíz-csővezeték	1,0	(0,2)
Gázvezeték-csővezeték	0,5	(0,2)
Berendezési közből	0,5	(0,2)
Távvezeték és szennyvízvezeték	0,5	(0,2)
Távvezeték	1,0	(0,2)
Távvezeték védőtávolságai	0,5	(0,2)

Tervező: Kivitelező	TOP - Plusz 1.2.1-21-BA1-2022-0035 ÉLHETŐ TELERÜLÉSEK SELLYE, KISPAK ÉS Tárgy: KÖRNYEZETNEK FELÉRTÉSE HRSZ.: 977 SZŐKŐKÚT FELÚJÍTÁSI TERVE	Horváth Alex G-02-01366, 02-51724
Tervező: 06/2023	Bajz: Gázvezeték keresztezés és munkaárok kialakítás terve	
Méretező: I.n.	Építető: Sellye Város Önkormányzat, Sellye, Dózsa György u. 1, 7960	vevő@szellye.hu 06-209469-251
Bajzszám: G-3	Tervező: Horváth Alex	Kamrai azonosító: G-02-01366, 02-51724
Ez a rajz a tervező szellemi tulajdona. A rajz tartalmának engedély nélküli közlésétől, másolását, felhasználását tilos.		Dátum: 2023.07.14.